


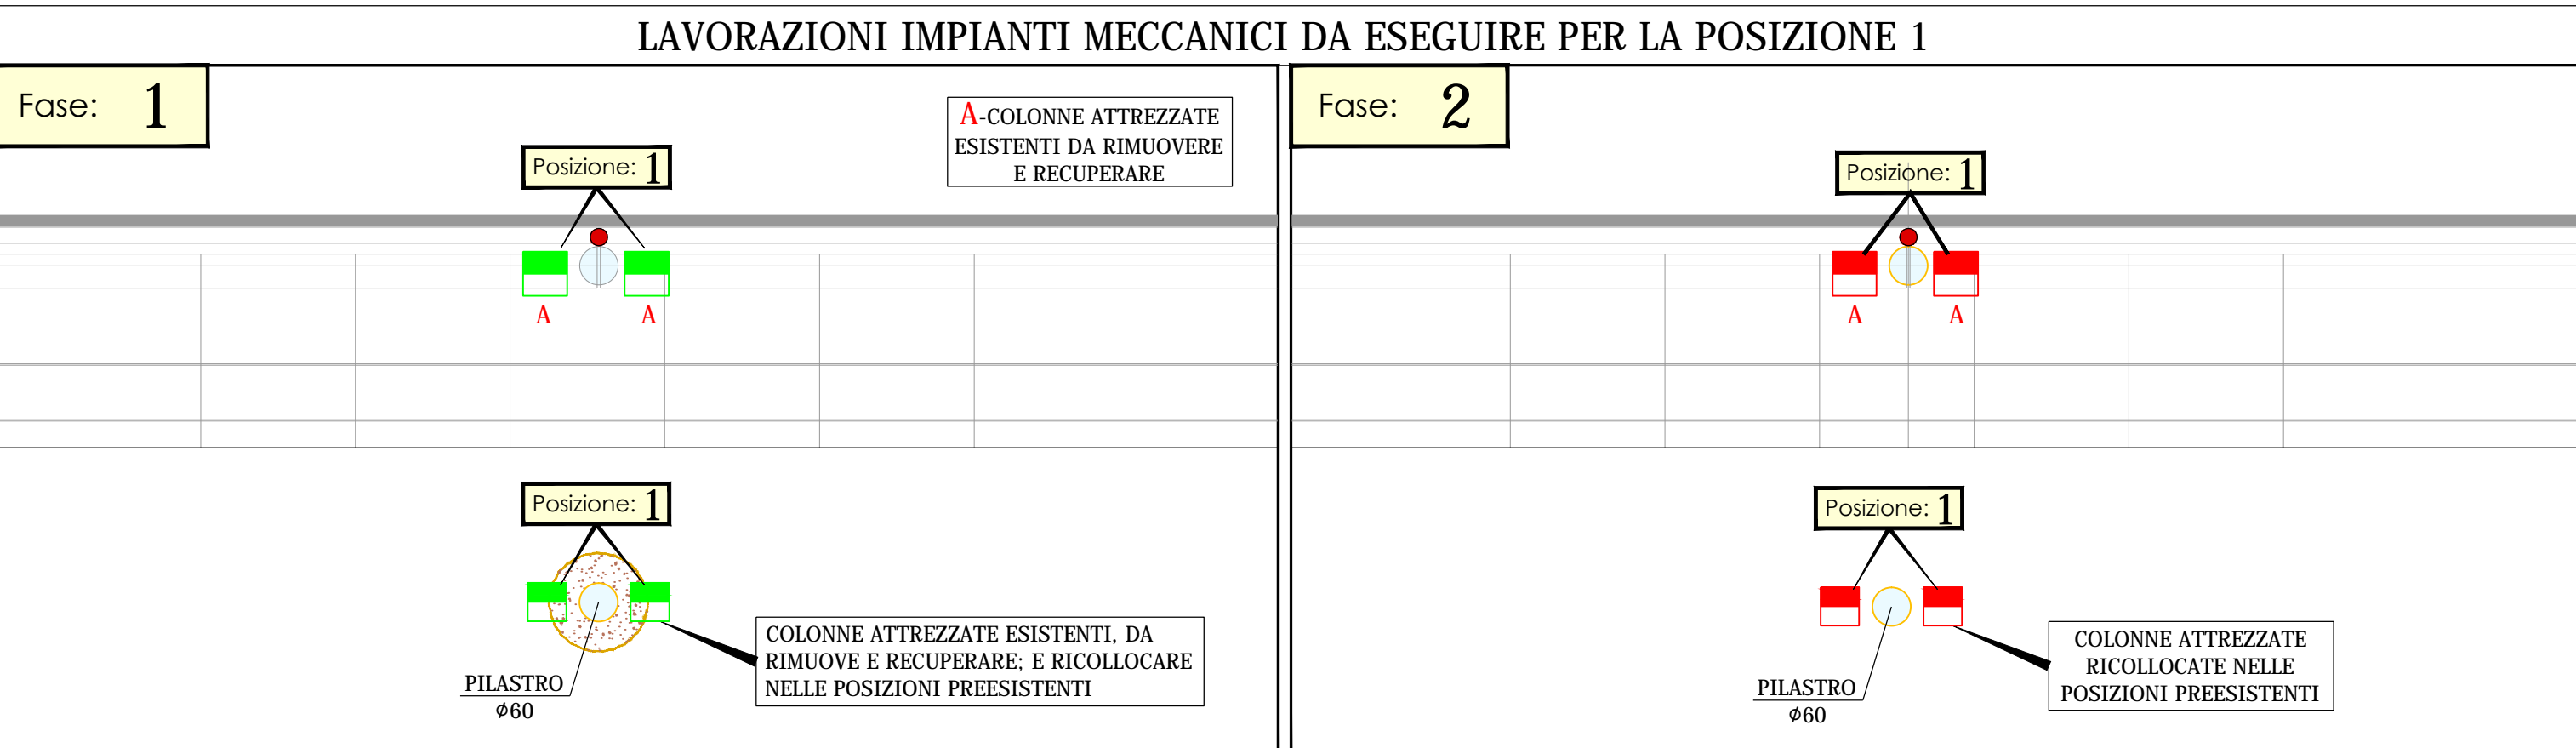

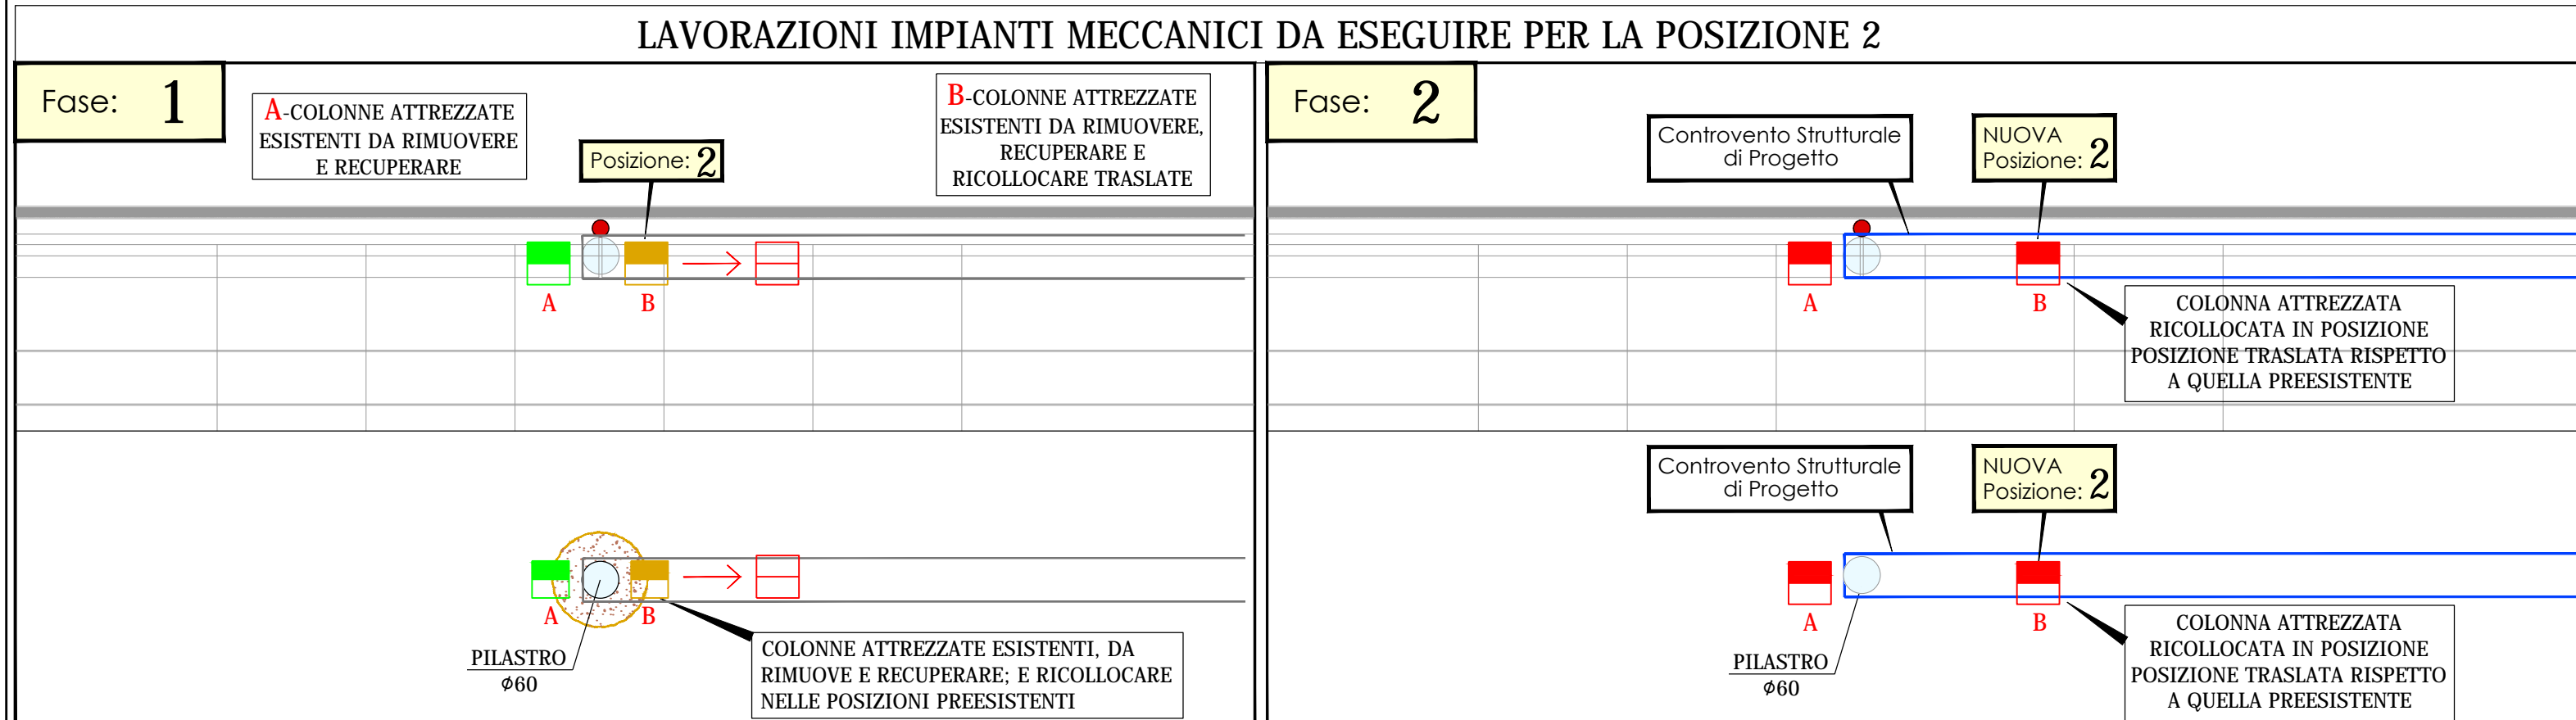
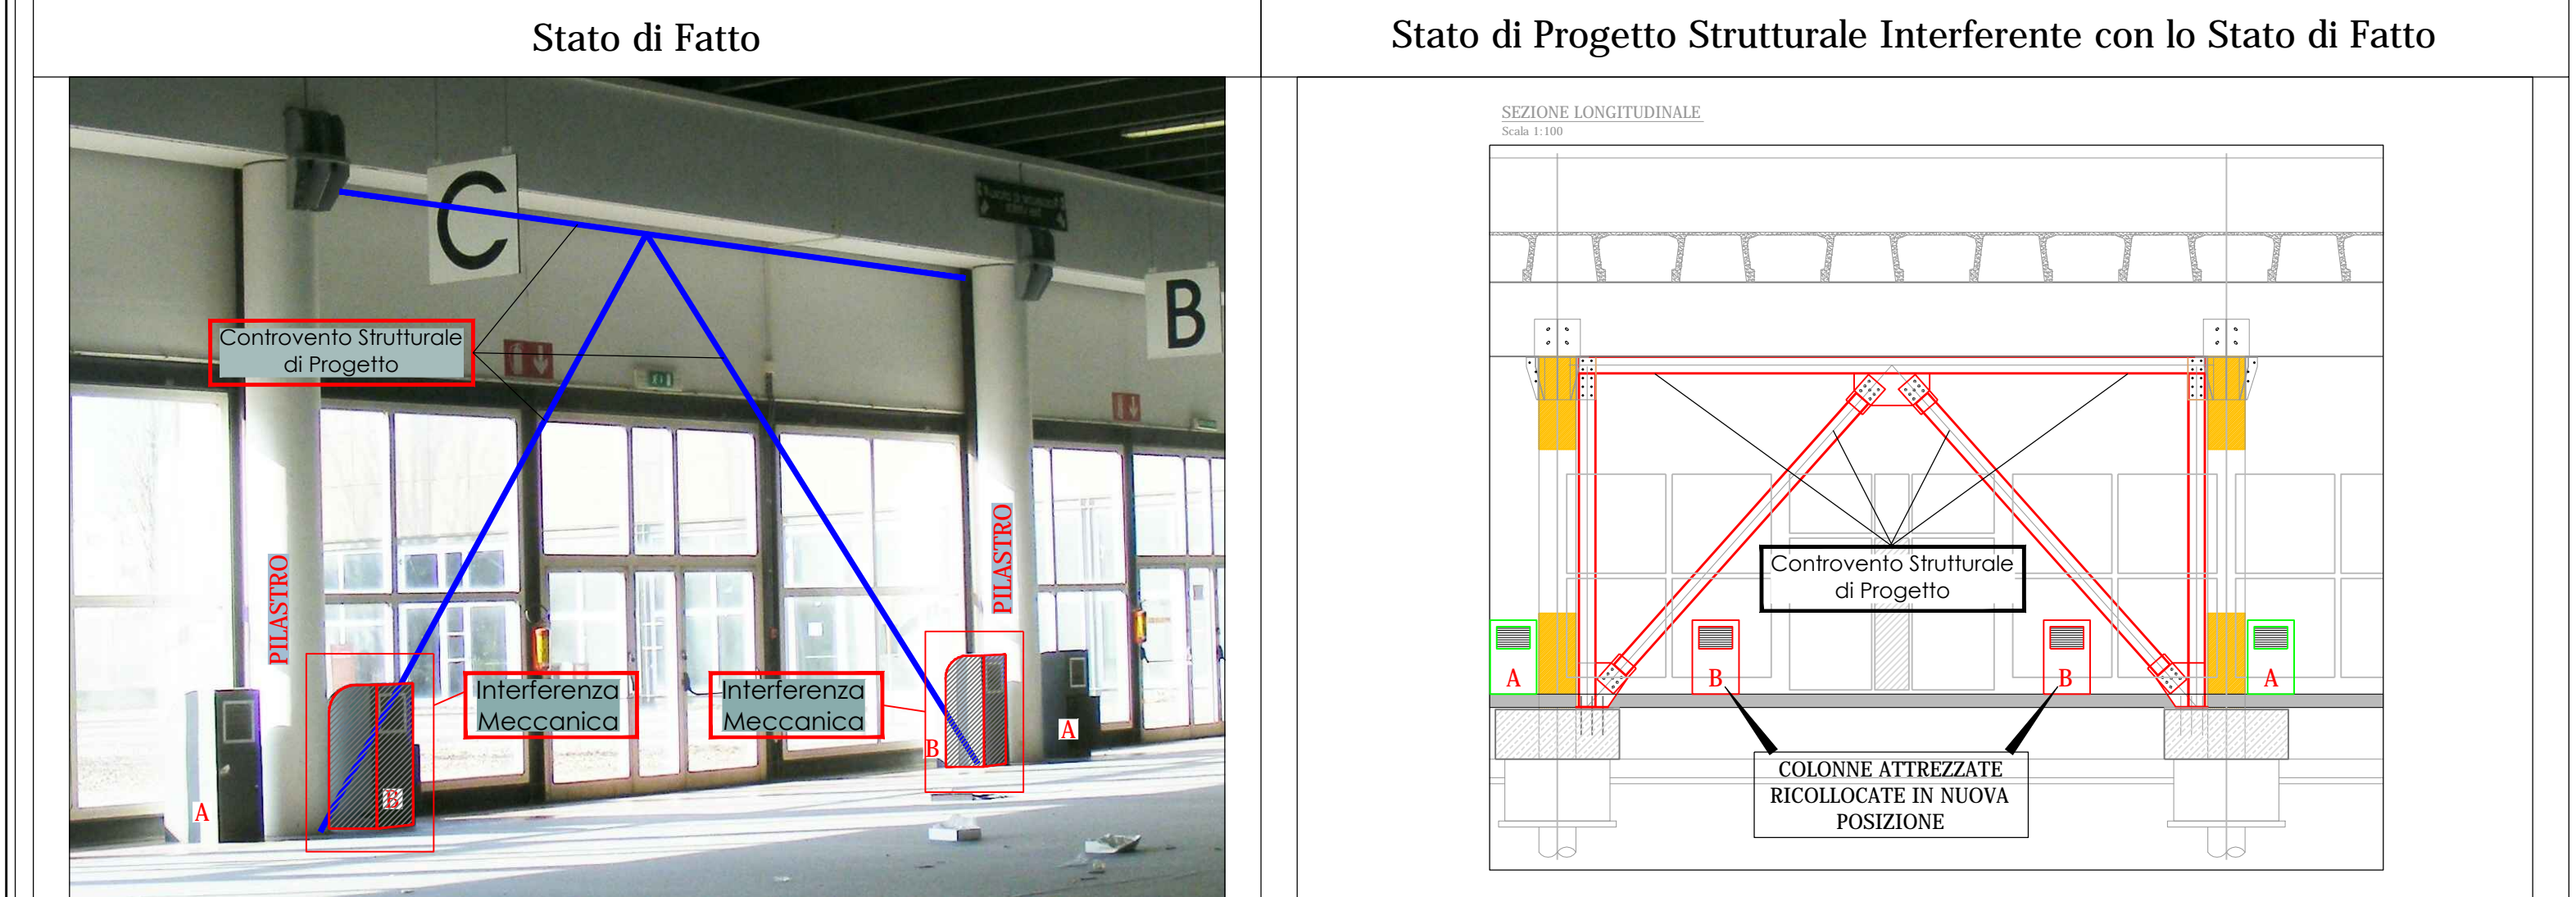
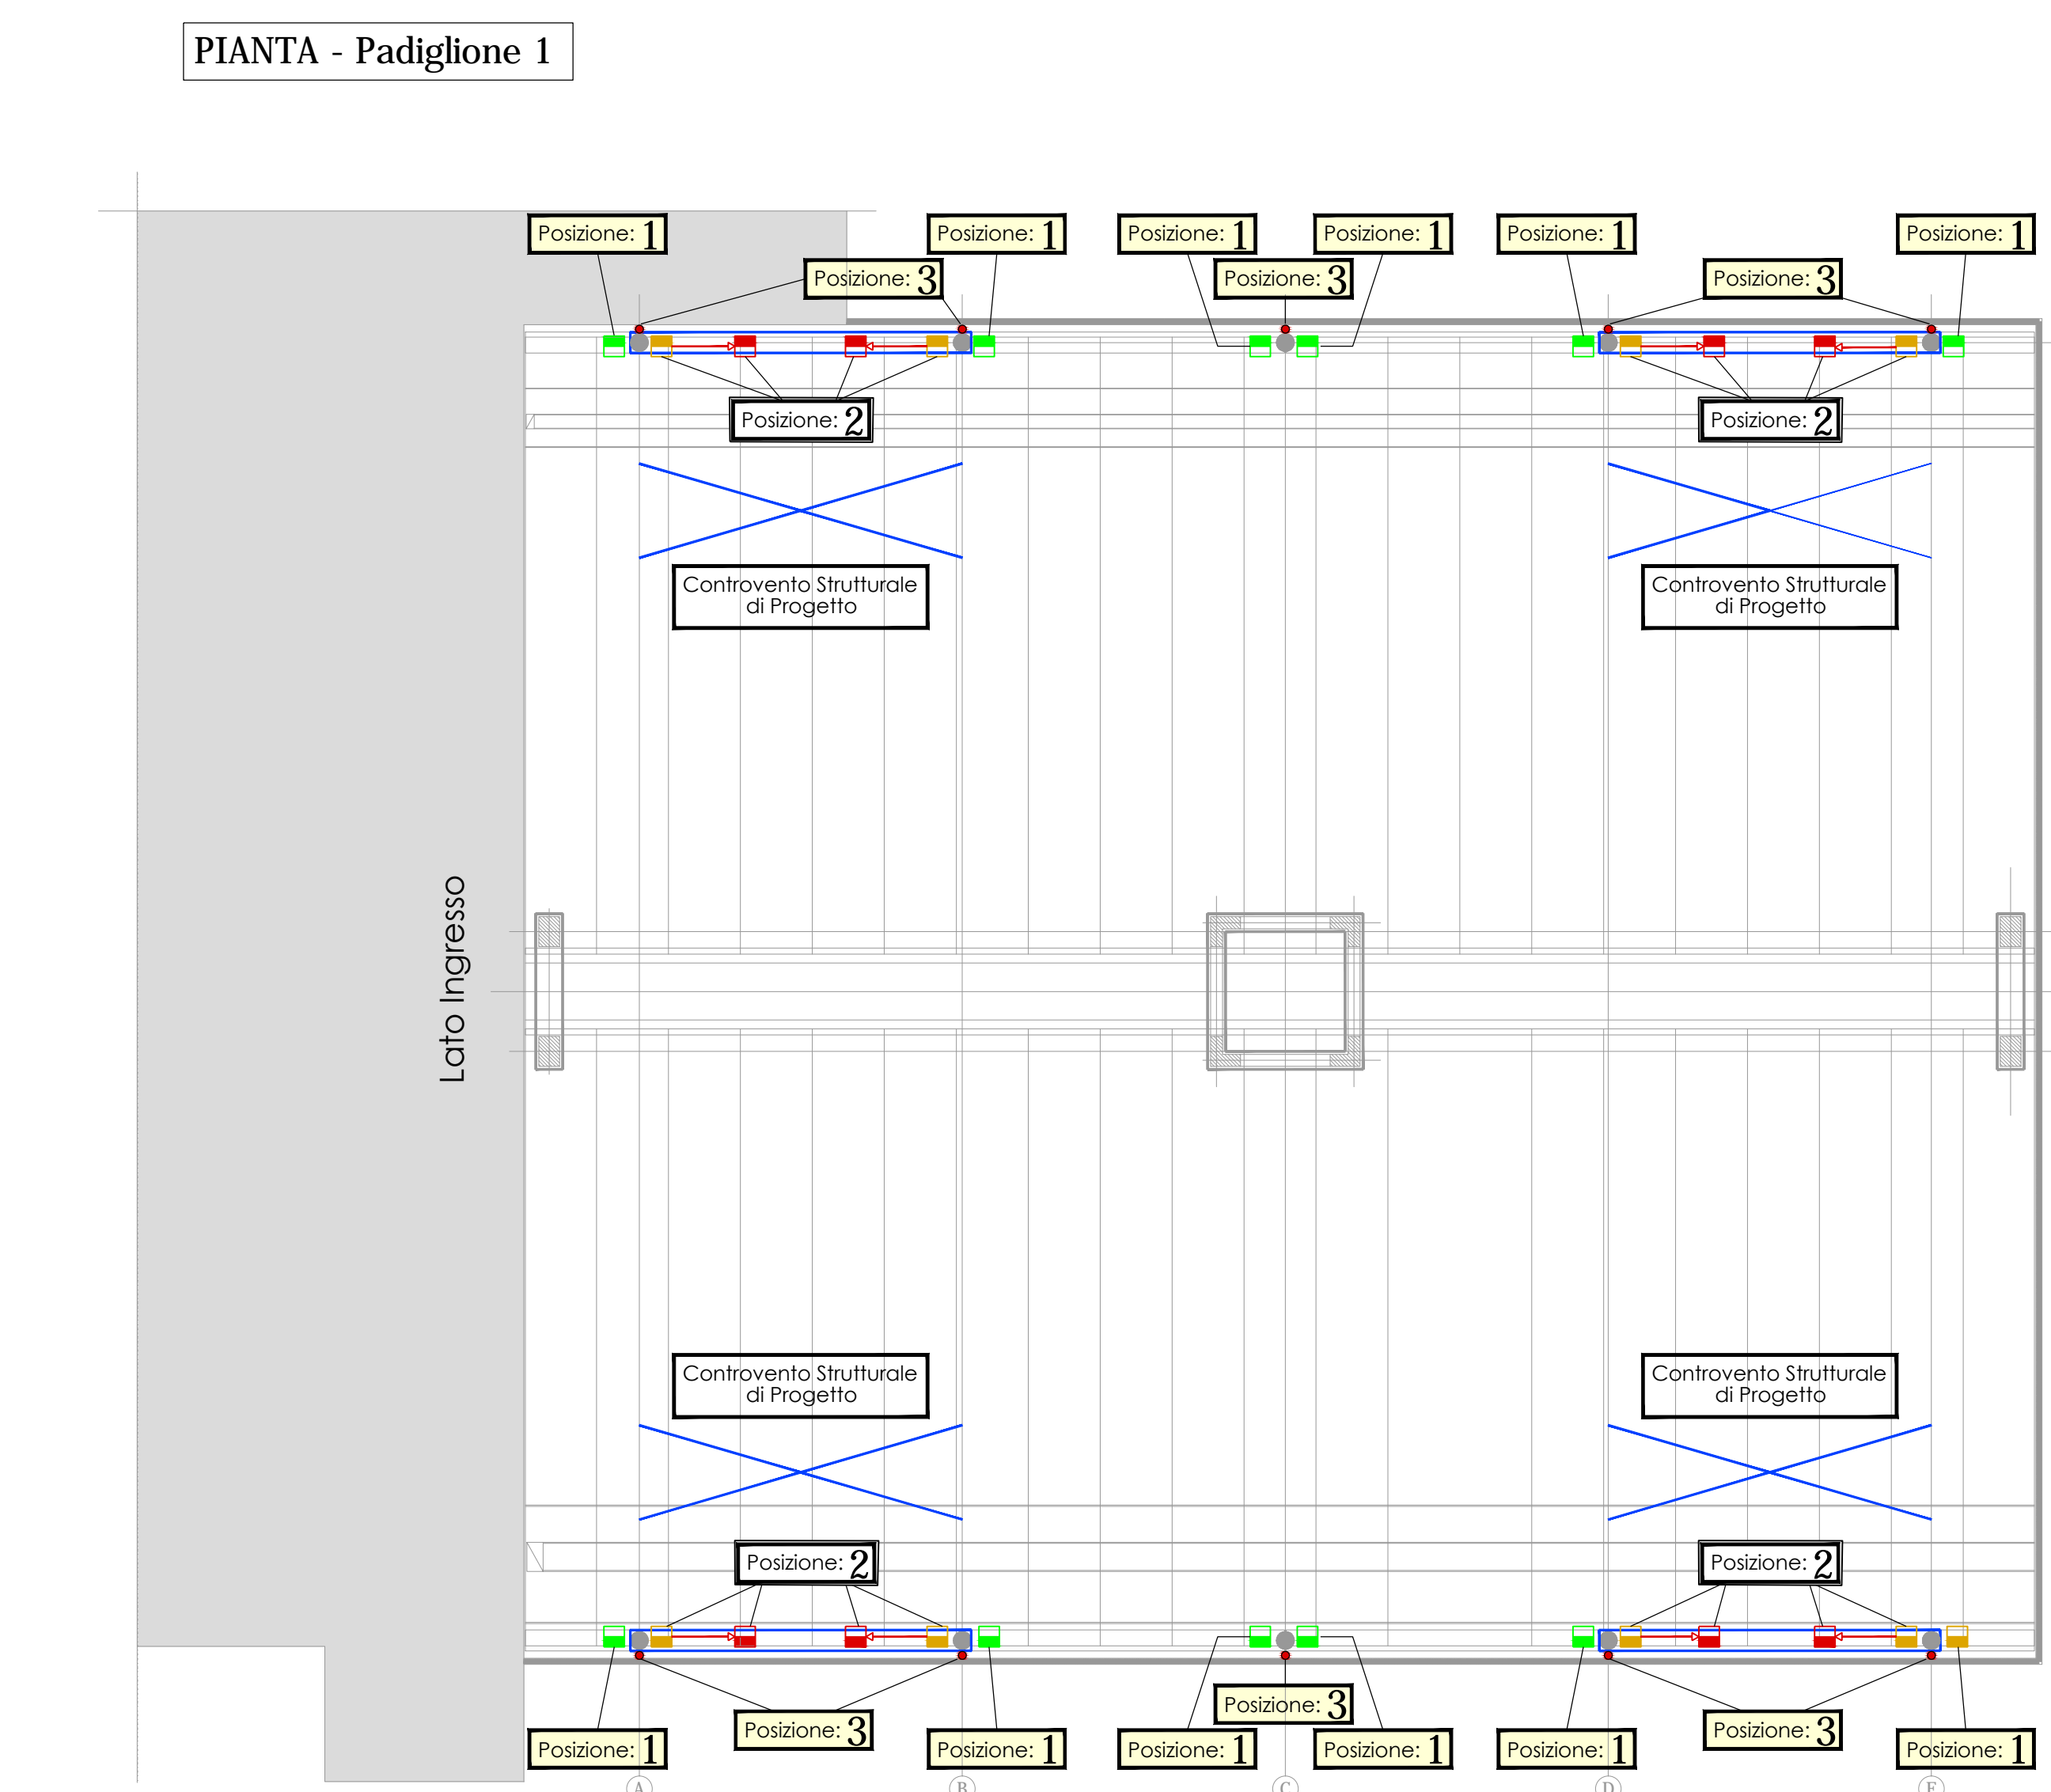



Posizione: 1


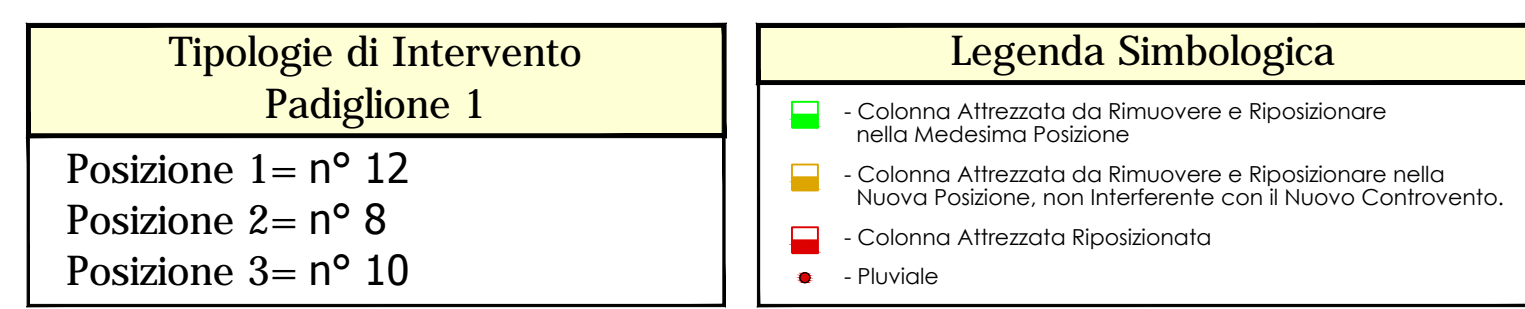



<p>FASE 1 - PROPEDEUTICA ALLE OPERE STRUTTURALI</p> <p>SCOPO: RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI AERALI IN PROSSIMITA' DEI PILASTRI, PER CONSENTIRE LA DEMOLIZIONE DEL PAVIMENTO ATTORNO FINO ALLA QUOTA DEL PLINTO, DALLA QUALE INIZIA IL CONSOLIDAMENTO DEL PILASTRO MEDESIMO.</p> <p>ATTIVITA': RIMOZIONE DI COLONNA ATTREZZATA CON RECUPERO ED ACCANTONAMENTO IN AREA DI CANTIERE. Rif. Cod. EPU: NP.IM.01</p>	<p>FASE 2 - SUCCESSIVA ALLE OPERE STRUTTURALI</p> <p>SCOPO: RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' IMPIANTISTICHE CON RICOLLOCAMENTO E RICOSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI RIMOSI NELLA FASE 1 NELLA MEDESIMA POSIZIONE.</p> <p>ATTIVITA': RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA. Rif. Cod. EPU: NP.IM.01</p>
--	---

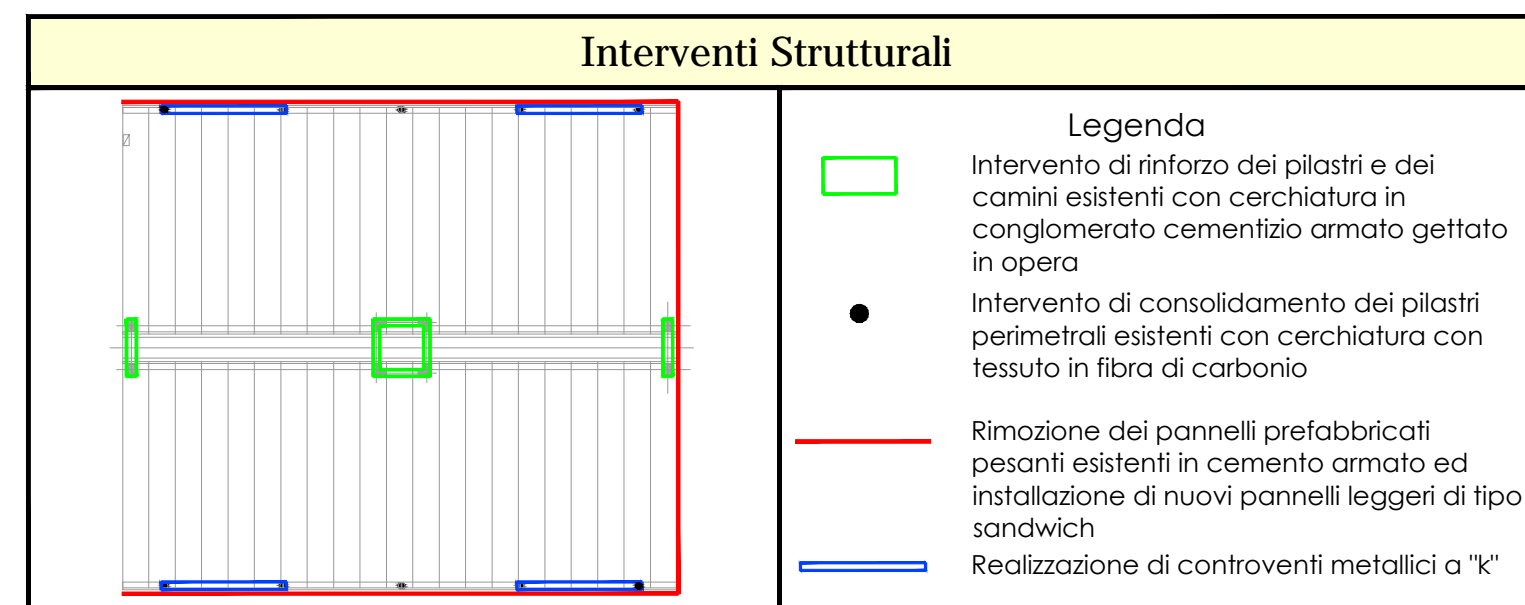


<p>FASE 1 - PROPEDEUTICA ALLE OPERE STRUTTURALI</p> <p>SCOPO: RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI AERALIUCI INTERFERENTI IN PROSSIMITÀ DEI PILASTRI, PER CONSENTIRE LA DEMOLIZIONE DEL PAVIMENTO ATTORNO FINO ALLA QUOTA DEL PLINTO, DALLA QUALE INIZIA IL CONSOLIDAMENTO DEL PAVIMENTO ESISTENTE E L'APPOGGIO DEI NUOVI PILASTRI E CONTROVENTI METALLICI.</p> <p>ATTIVITÀ: RIMOZIONE DI COLONNINA ATTREZZATA CON RECUPERO ED ACCANTONAMENTO IN AREA DI CANTIERE. Rif. Cod. EPU: NP.IM.01</p>	
<p>FASE 2 - SUCCESSIVA ALLE OPERE STRUTTURALI</p> <p>SCOPO: RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' IMPIANTISTICA CON RICOLLOCAMENTO E RICOSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI RIMOSSI NELLA FASE 1 IN POSIZIONE DIVERSA, TRASALTA RISPETTO A QUELLA ESISTENTE, PER NON INTERFERIRE CON I CONTROVENTI.</p> <p>ATTIVITÀ: RICOLLOCAMENTO DI COLONNINA ATTREZZATA. Rif. Cod. EPU: NP.IM.01</p>	


Posizione: 3

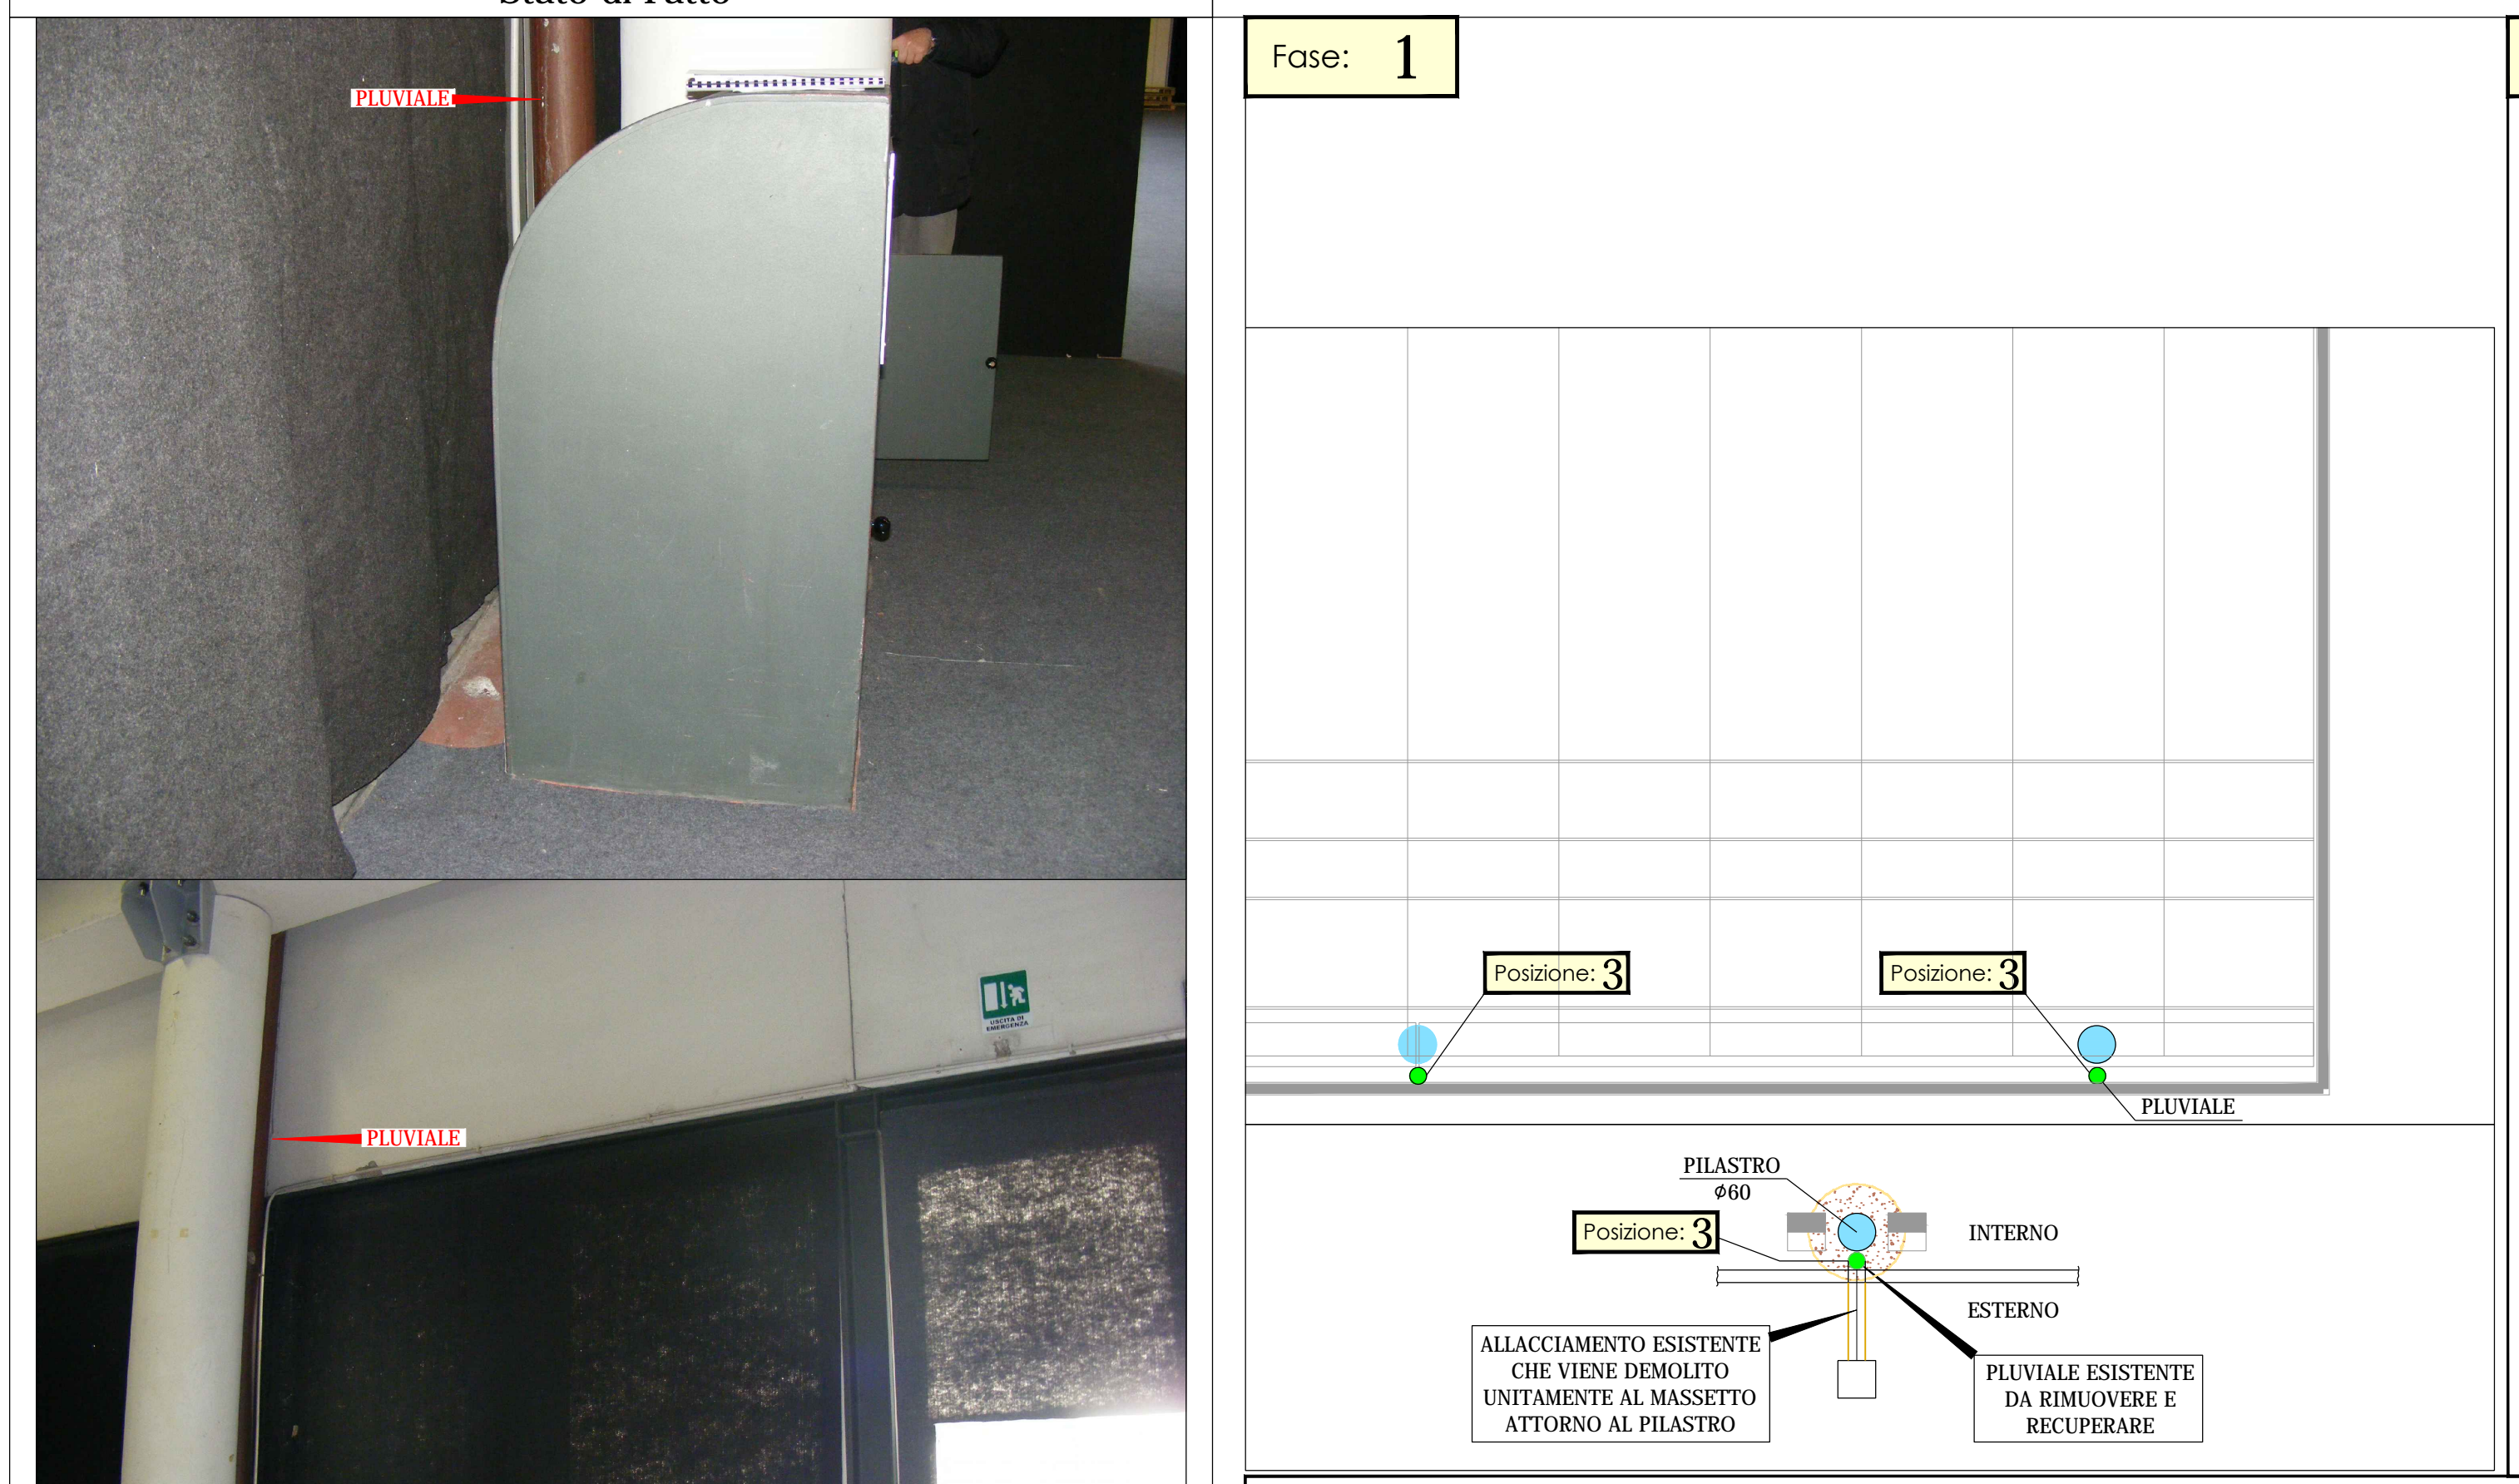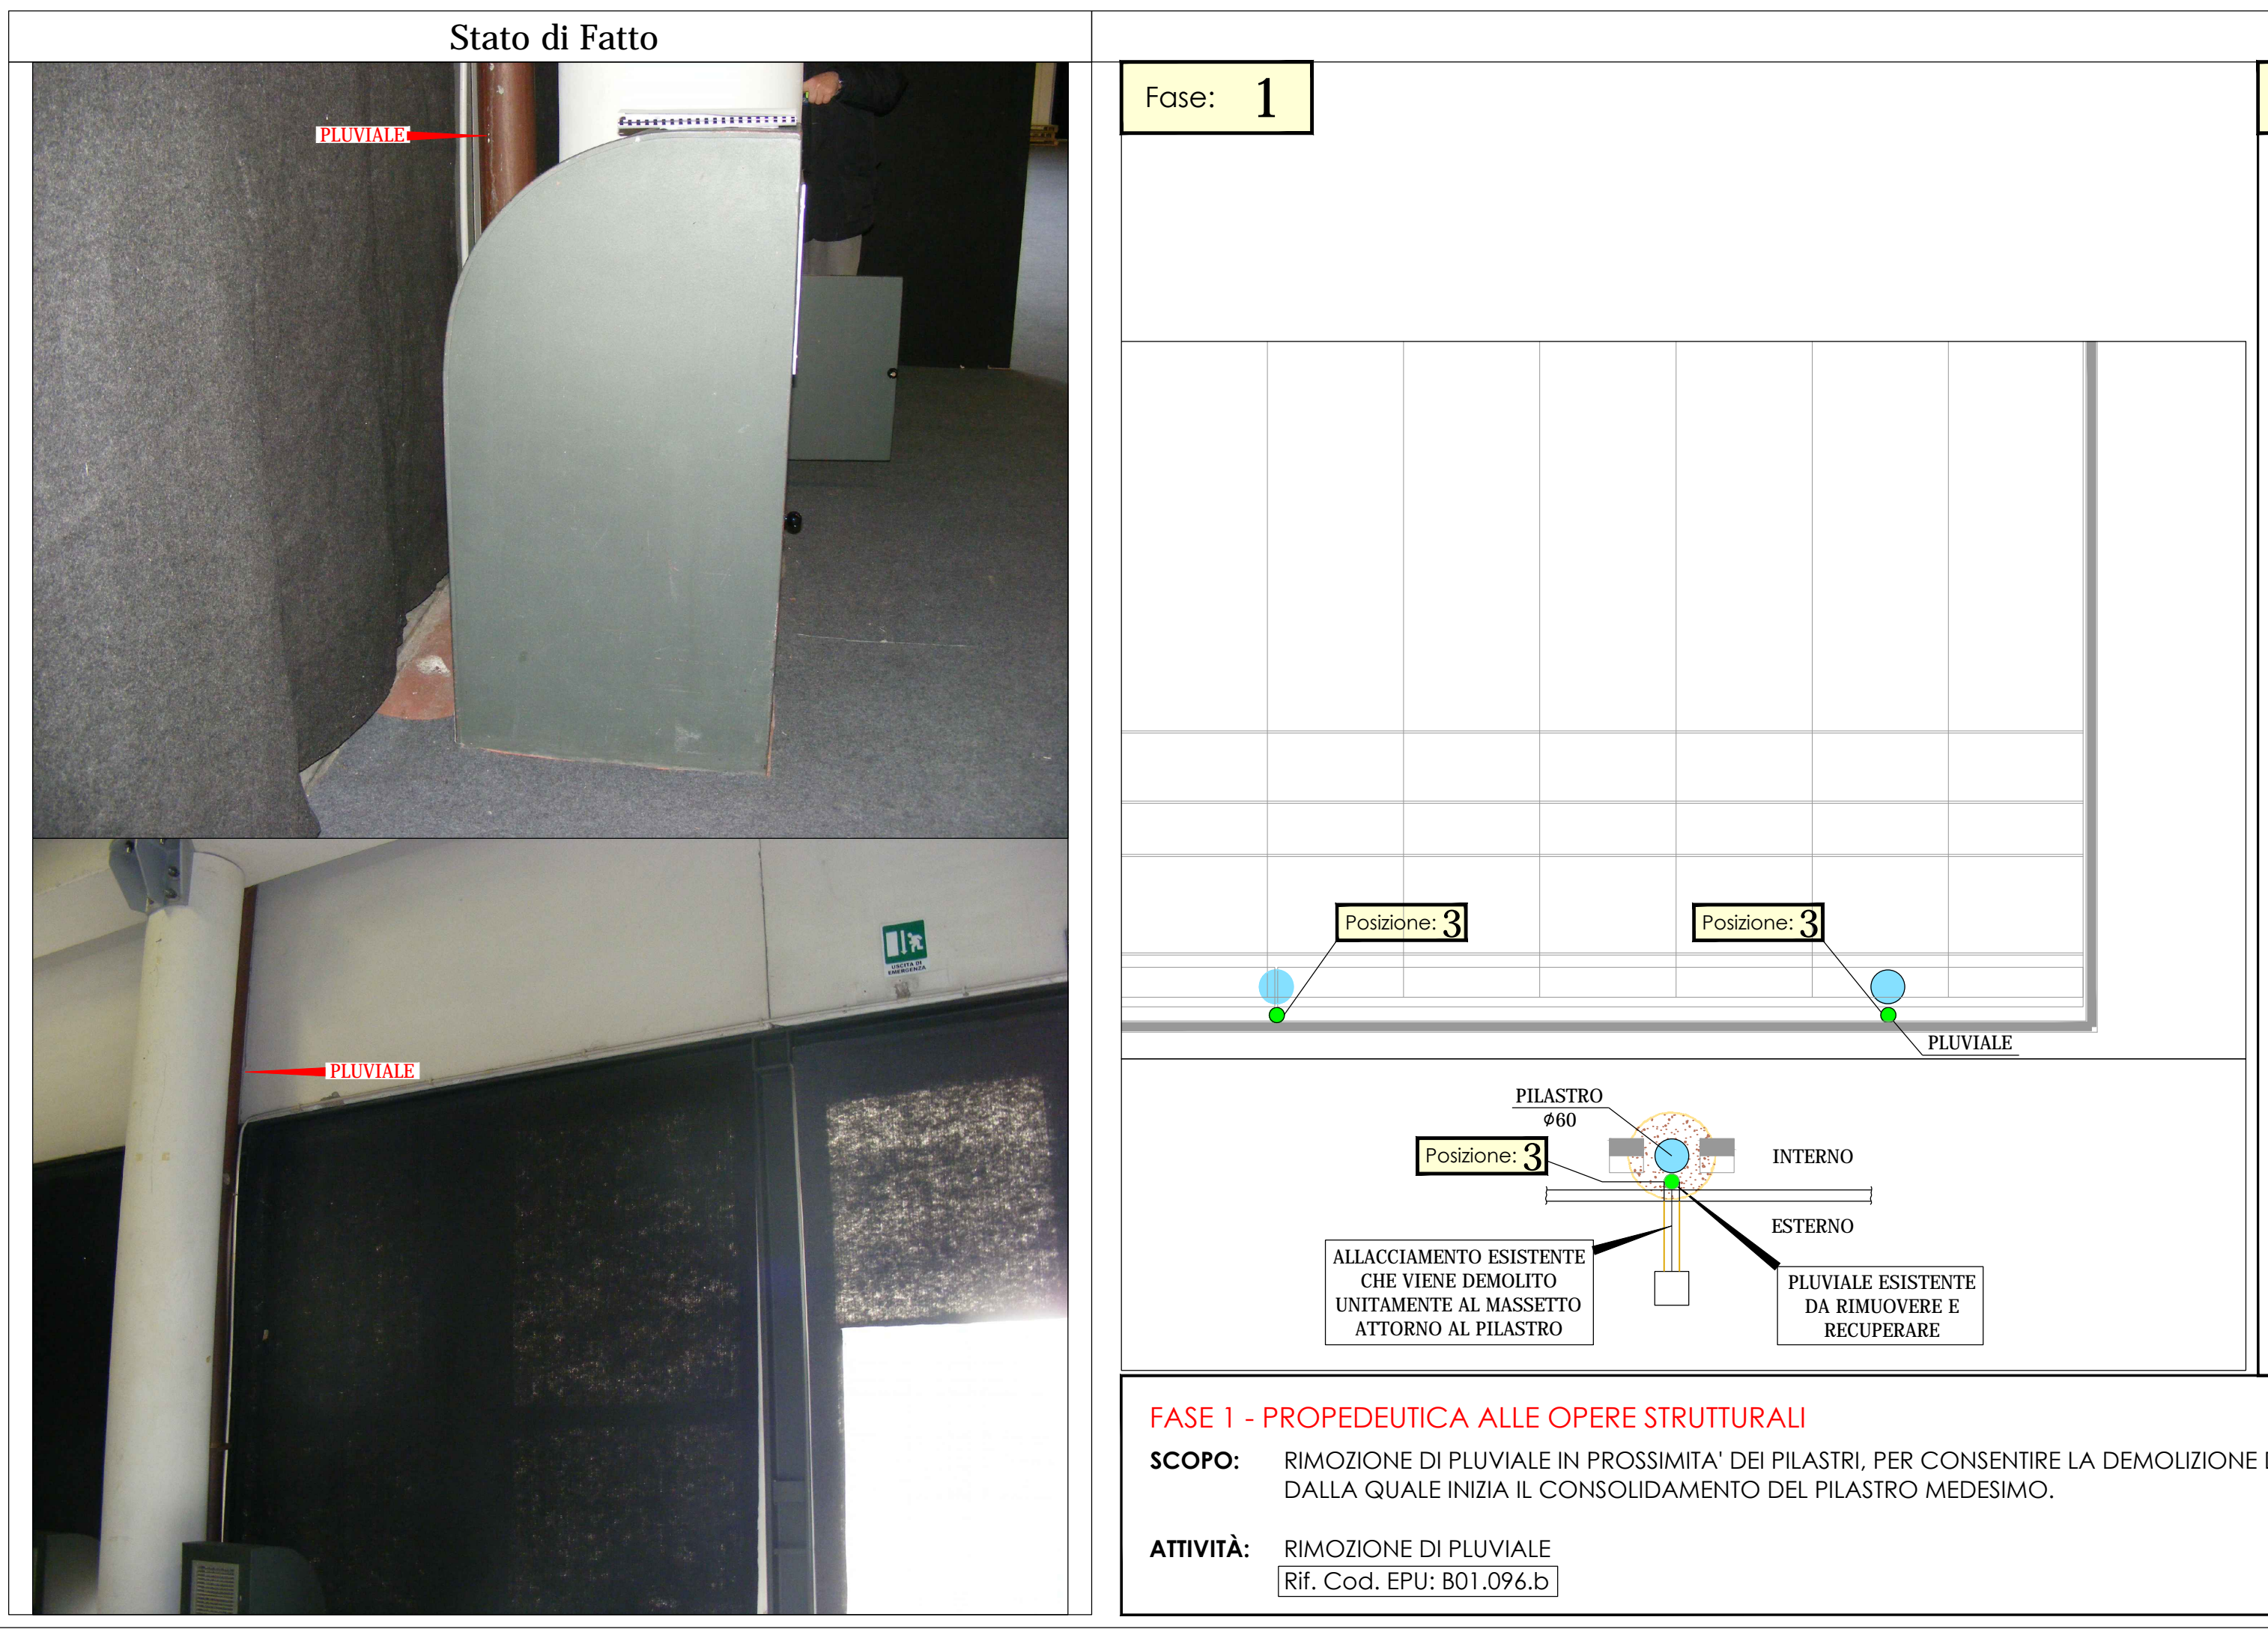

	<p>FASE 1 - PROPEDEUTICA ALLE OPERE STRUTTURALI</p> <p>SCOPO: RIMOZIONE DI PLUVIALE IN PROSSIMITA' DEI PILASTRI, PER CONSENTIRE LA DEMOLIZIONE E DALLA QUALE INIZIA IL CONSOLIDAMENTO DEL PILASTRO MEDESIMO.</p> <p>ATTIVITÀ: RIMOZIONE DI PLUVIALE</p> <p>Rif. Co.d. EPU: B01.096.b</p>
---	---

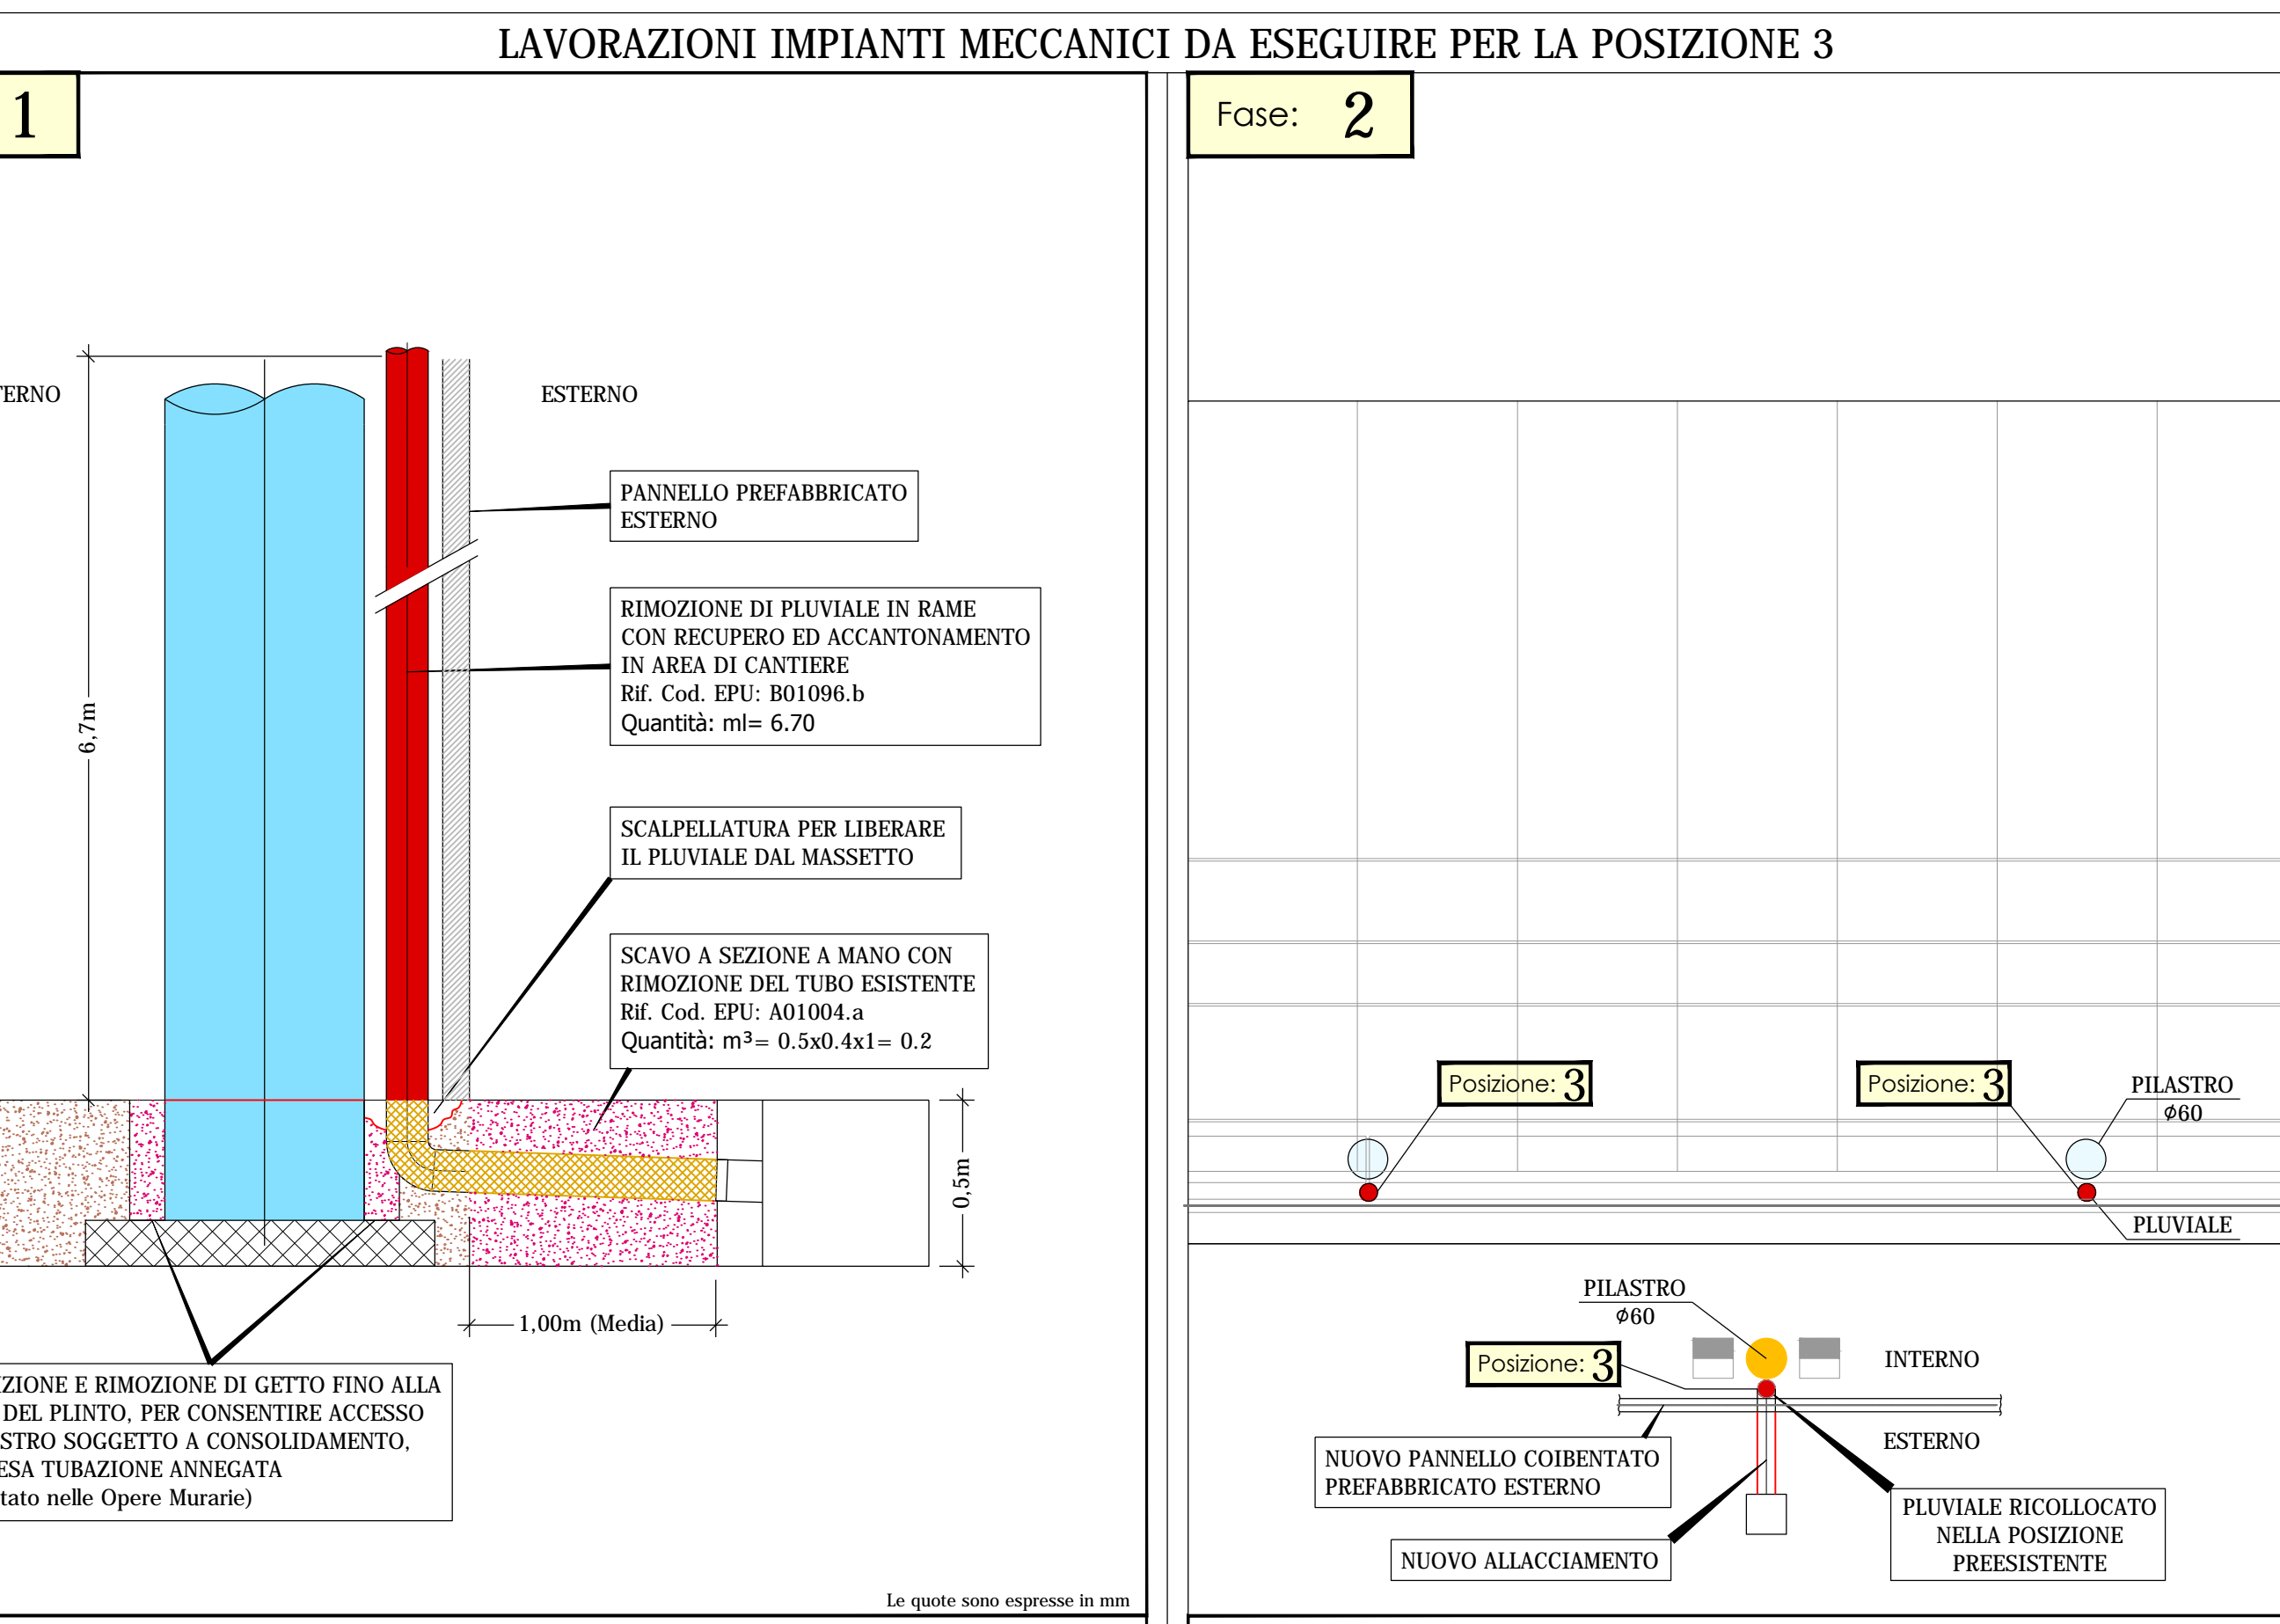

ENTO ATTORNO FINO ALLA QUOTA DEL PLINTO,	<div> <div> FASE 2 - SUCCESSIVA ALLE OPERE STRUTTURALI SCOPO: RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ CON RICOLLOCAMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO. </div> <div> ATTIVITÀ: RICOLLOCAMENTO PLUVIALE ESISTENTE. Rif. Cod. EPU: 802.084 </div> </div>
--	---

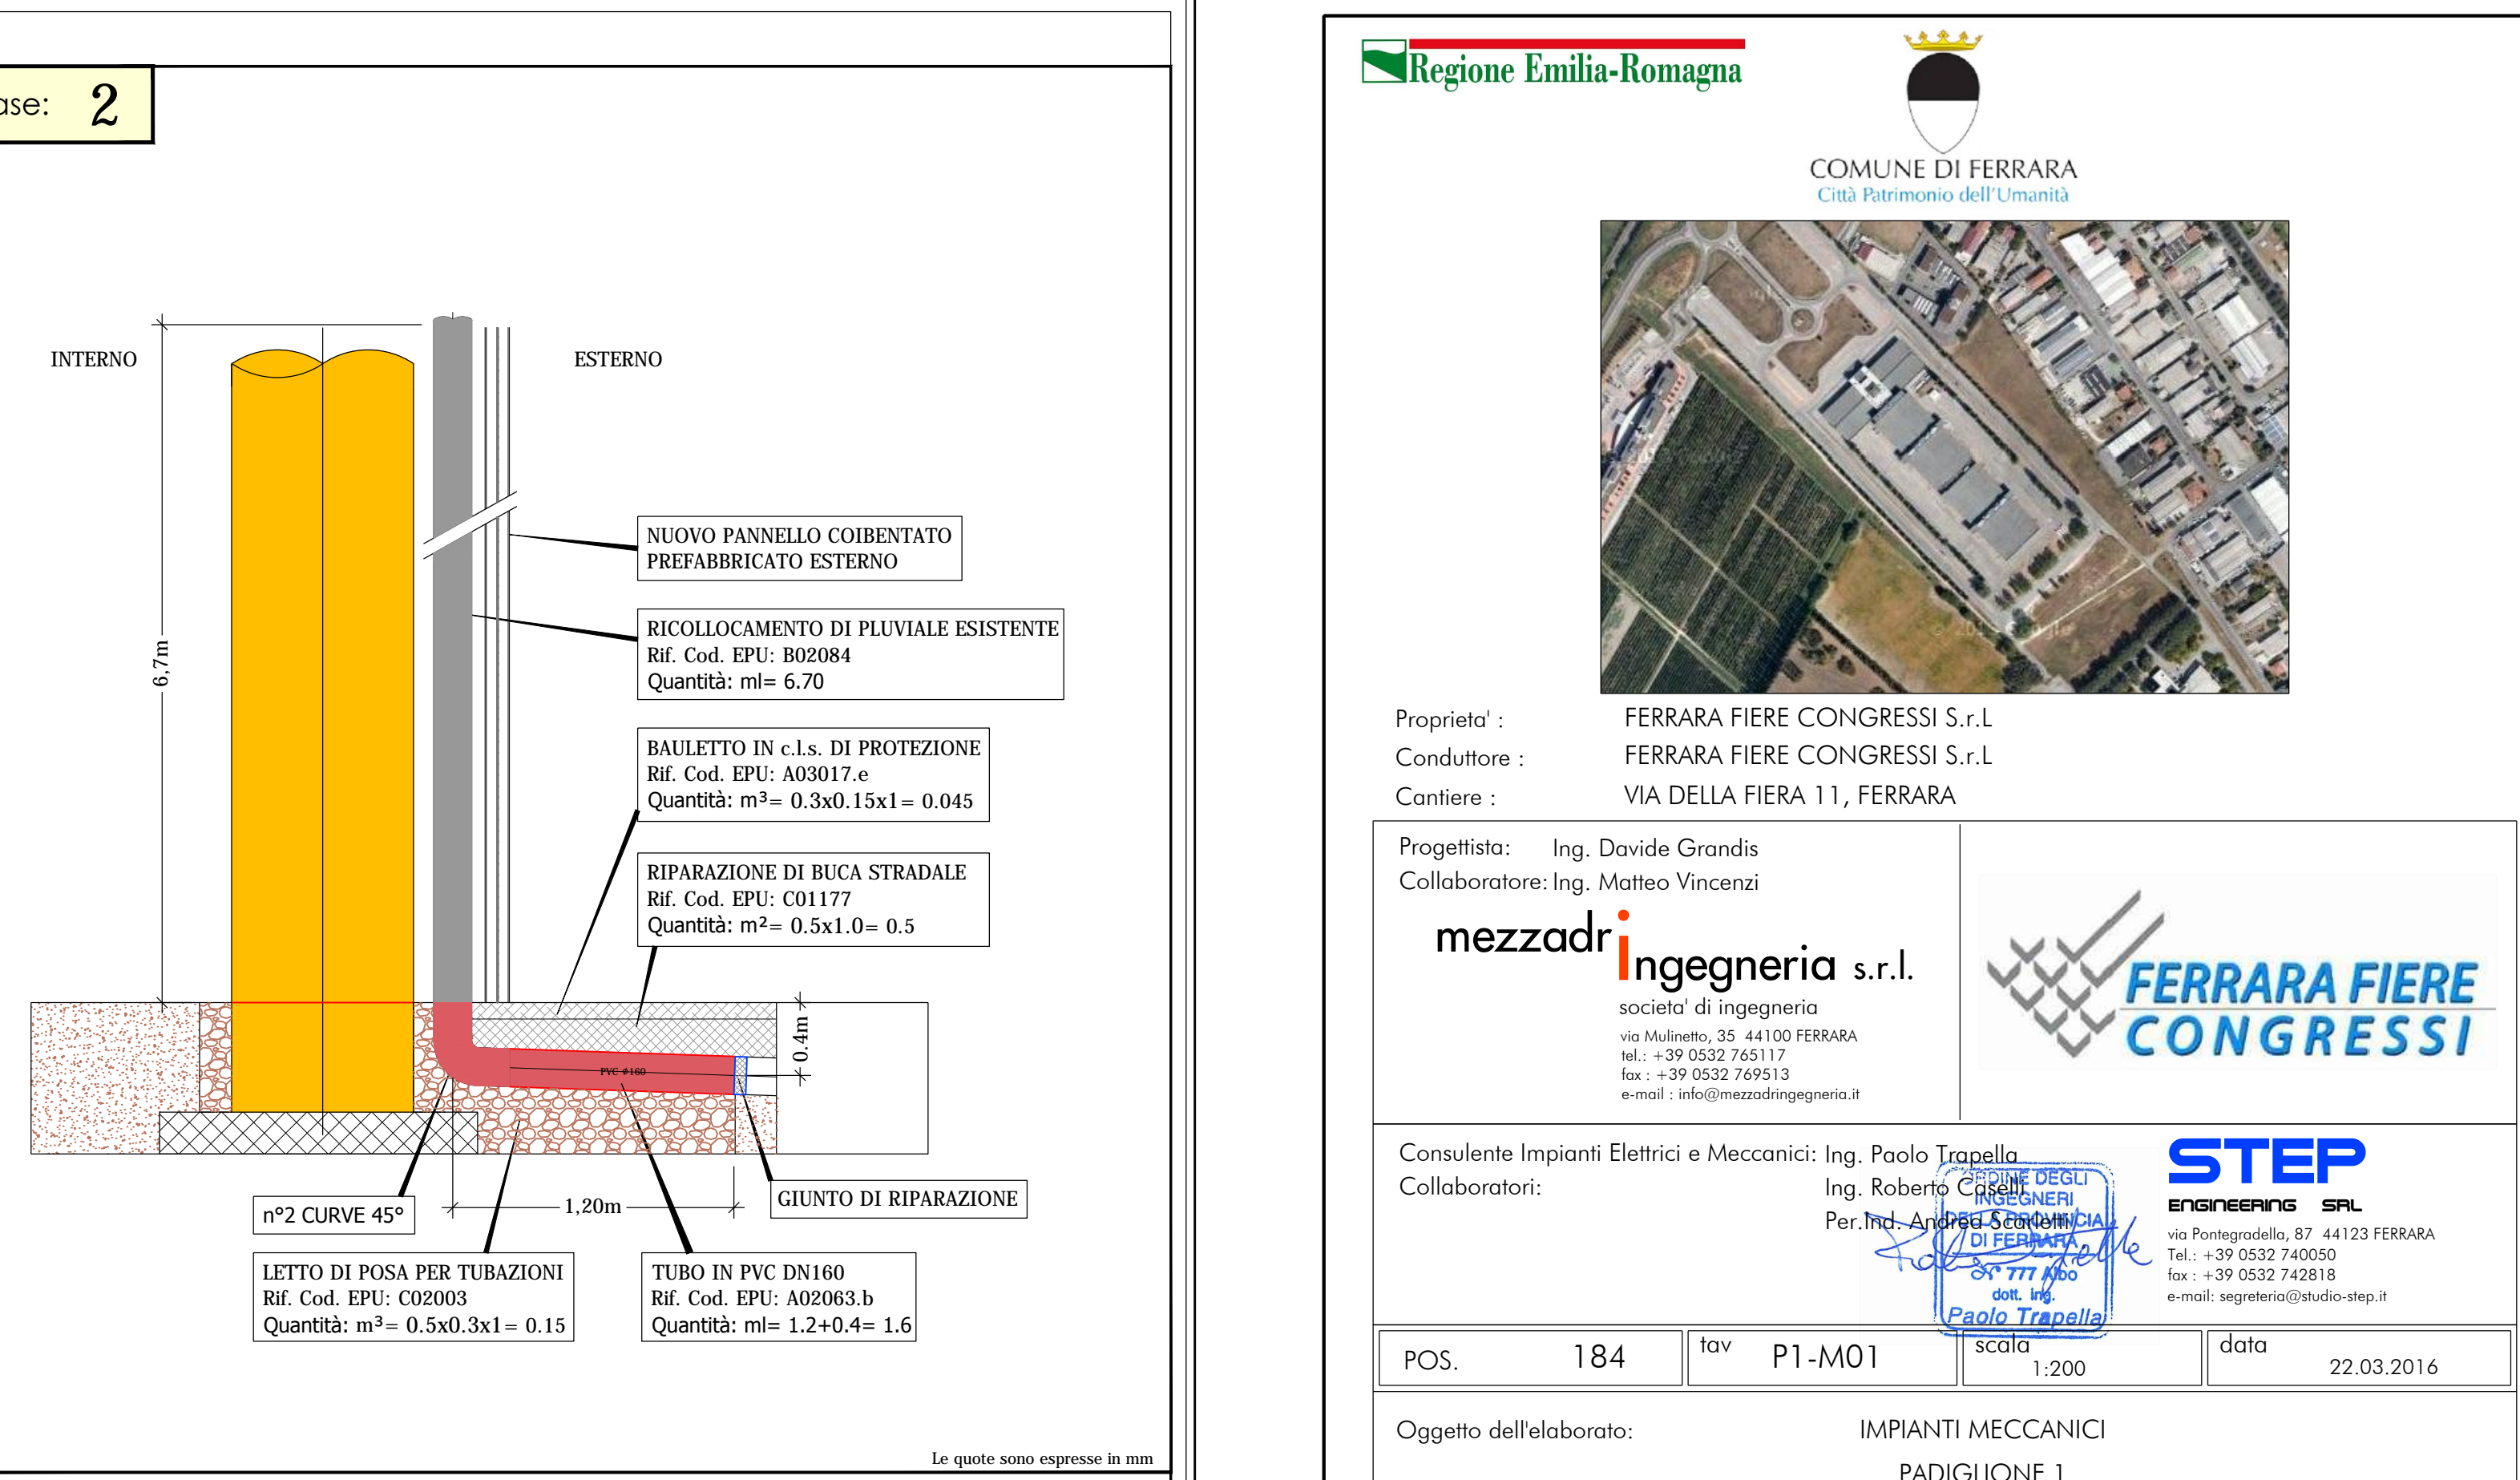

I RIMOSSI NELLA FASE 1 NELLA MEDESIMA POSIZIONE.	<table> <tr> <th data-bbox="2514 1925 2606 1927">revisione</th><th data-bbox="2606 1925 2838 1927">descrizione</th><th data-bbox="2838 1925 2887 1927">elaborato</th><th data-bbox="2887 1925 2902 1927">data</th></tr> <tr> <td data-bbox="2514 1927 2606 1929">△</td><td data-bbox="2606 1927 2838 1929">.</td><td data-bbox="2838 1927 2887 1929">.</td><td data-bbox="2887 1927 2902 1929">.</td></tr> <tr> <td data-bbox="2514 1929 2606 1929">△</td><td data-bbox="2606 1929 2838 1929"></td><td data-bbox="2838 1929 2887 1929"></td><td data-bbox="2887 1929 2902 1929"></td></tr> <tr> <td data-bbox="2514 1929 2606 1931">△</td><td data-bbox="2606 1929 2838 1931"></td><td data-bbox="2838 1929 2887 1931"></td><td data-bbox="2887 1929 2902 1931"></td></tr> <tr> <td data-bbox="2514 1931 2606 1933">△</td><td data-bbox="2606 1931 2838 1933"></td><td data-bbox="2838 1931 2887 1933"></td><td data-bbox="2887 1931 2902 1933"></td></tr> </table>	revisione	descrizione	elaborato	data	△	.	.	.	△				△				△			
revisione	descrizione	elaborato	data																		
△	.	.	.																		
△																					
△																					
△																					

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI FERRARA**



viale della Fiera, 11 Ferrara



**EVENTI SISMICI MAGGIO 2012
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CONTROLLATO AL 60%**

PADIGLIONE 1
Relazione descrittiva impianti meccanici

Ferrara, 22-03-2016

184_P1_M_Relazione Descrittiva



IL TECNICO:

Ing. Paolo Trapella

1) OGGETTO E SCOPO

Le opere pertinenti gli impianti meccanici descritte nella presente saranno da realizzare presso il padiglione 1 della Fiera di Ferrara.

Si rendono necessarie per consentire l'esecuzione degli interventi strutturali finalizzati a migliorare il comportamento dell'edificio sotto l'azione sismica.

In linea generale si prevede:

- La rimozione dei componenti impiantistici che interferiscono con le opere strutturali (propedeutica alle stesse).
- Il loro recupero quando possibile o la loro demolizione (in particolare se inglobati nelle strutture soggetto a demolizione).
- Il ricollocamento degli elementi recuperati od il rifacimento di quelli demoliti al fine di ripristinare le condizioni funzionali esistenti ante operam.

2) DESCRIZIONE DELLE OPERE

Tra gli interventi strutturali previsti, quelli che interferiscono con gli impianti esistenti, collocati in prossimità sono:

- Il consolidamento dei pilastri esistenti.
- La realizzazione di nuovi pilastri e controventi in carpenteria metallica.

Le descrizioni riportate nel seguito sono identificate con la stessa codifica utilizzata negli elaborati grafici di progetto.

Per ognuna si esplicitano le motivazioni di necessità, il tipo di interferenza, la metodologia di esecuzione e l'ubicazione planimetrica.

POSIZIONE 1 – L'intervento strutturale prevede la fasciatura con tessuto di fibra di carbonio di tutta la superficie dei pilastri esistenti fino alla base che poggia su plinto.

Si dovrà, pertanto, demolire il pavimento ed il sottofondo attorno ai suddetti per rendere accessibile la superficie laterale fino alla fondazione.

Le lavorazioni impiantistiche sono necessarie per liberare l'area attorno ai pilastri soggetti a consolidamento.

Collocate ai lati dei pilastri, nelle posizioni evidenziate negli elaborati, sono installate delle colonne attrezzate con prese elettriche che fungono altresì da terminali di ripresa dell'aria.

Queste dovranno essere rimosse per dare accessibilità su tutta la circonferenza dei pilastri con i mezzi necessari per demolire il pavimento.

Le colonne attrezzate attualmente inghisate nel cemento saranno liberate e recuperate previa pulizia a spazzola della superficie sottotraccia, trattamento antiruggine e verniciatura.

Il canale di ripresa che è inglobato nel pavimento sarà sezionato allo stacco dal canale principale e rimosso con la demolizione del pavimento.

Ad avvenuto consolidamento saranno ricostruiti gli impianti rimossi nella fase precedente. Sarà rifatto il canale posato sotto pavimento e ricollocate le colonne attrezzate nella stessa posizione e con le stesse modalità dello stato di fatto.

POSIZIONE 2 – È perfettamente analoga alla posizione 1 dalla quale si differenzia per l'ulteriore aggiunta di nuovi pilastri metallici in aderenza a quelli esistenti e controventi diagonali analogamente metallici. Rispetto alla posizione precedente questa è maggiormente invasiva ai fini delle interferenze impiantistiche per la presenza di pilastri e controventi.

Le lavorazioni impiantistiche sono esattamente analoghe a quelle della posizione 1 con la sola differenza che le colonne saranno ricollocate traslate lateralmente rispetto alla posizione attuale, al di fuori dell'area interferente con pilastri e controventi. Sarà rifatto l'attacco al canale di ripresa allineato con la rispettiva colonna attrezzata.

Si renderà necessario:

- Forare il setto in c.a. che delimita il cunicolo ispezionabile ove è collocato il canale di ripresa.
- Realizzare l'alloggiamento di posa dei nuovi canali con demolizione di pavimento e sottofondo.
- Ripristinare pavimento e sottofondo.

POSIZIONE 3 – anch'essa è afferente al consolidamento strutturale dei pilastri. In adiacenza, per lo sviluppo verticale, è collocato un pluviale nella zona compreso tra pilastro e parete esterna, staffato a quest'ultima. Il tratto terminale al piede esce dall'edificio inglobato nel massetto sotto pavimento.

Per rendere accessibile la base del pilastro sarà demolito il pavimento nell'intorno con conseguente demolizione del collettore pluviale in esso collocato.

Saranno necessarie le seguenti opere:

- Rimozione con recupero del pluviale a vista sia per rendere accessibile il pilastro che per liberare i pannelli esterni (soggetti a sostituzione) ai quali è fissato.
- Rifacimento del collettore sotto pavimento e ripristino dell'allacciamento alla rete esterna.
- Reinstallazione del pluviale recuperato.

3) PRO QUOTA PARTE DELLA NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA

La centrale frigorifera esistente è collocata in un locale tecnico al piano terra del corpo di collegamento tra i padiglioni 4 e 5.

Le opere di consolidamento strutturale prevedono la realizzazione di pareti trasversali, una delle quali interferisce in misura sostanziale con la posizione del gruppo refrigeratore esistente del tipo ad assorbimento. Questo dovrà essere rimosso e non potrà più essere ricollocato in mancanza dello spazio necessario. In sua sostituzione si dovrà installare un nuovo refrigeratore con elettrocompressore rotativo, di pari prestazioni, ma di dimensioni minori, tale da poter essere collocato nel locale tecnico riconfigurato di minori dimensioni. Gli altri impianti complementari (circuiti, elettropompe, torre evaporativa) saranno recuperati ed adattati alle nuove circostanze con le seguenti modalità:

- circuito evaporatore – recuperato integralmente previo spostamento delle elettropompe di circolazione dalla posizione attuale, che interferisce con la parete strutturale, ad una nuova posizione in prossimità. Saranno smontati, recuperati e reinstallati tutti i componenti afferenti quali i collettori di aspirazione e mandata, il valvolame e le elettropompe. Le coibentazioni saranno ripristinate. Saranno adeguati i percorsi delle tubazioni congruenti con la nuova disposizione delle elettropompe e gli attacchi del nuovo gruppo.
- circuito condensatore – l'esistente è assai esuberante: saranno riutilizzate solo due elettropompe di funzionamento ed una di scorta. Ciò nonostante, la portata che è eccedente a quella del gruppo sarà by-passata con circuito provvisto di valvola di taratura. Saranno rettificati gli attacchi al nuovo gruppo con installazione di nuovo valvolame ed accessori di funzionamento.
- Torre evaporativa – anch'essa risulta esuberante rispetto alla nuova portata/potenzialità. Sarà adeguato il sistema di distribuzione dell'acqua sostituendo gli ugelli esistenti con altri congruenti con la minore portata. Anche la portata d'aria dei ventilatori sarà adeguata, con inverter sui motori, in funzione della temperatura di uscita dell'acqua.

Suddivisione degli oneri di realizzazione.

La Centrale Frigorifera è un impianto centralizzato a servizio dei Padiglioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei quali alimenta gli impianti di trattamento aria.

L'importo delle opere viene suddiviso per le suddette utenze, pro-quota, in funzione del rapporto tra la superficie dei singoli padiglioni e quella totale.

Si riporta la metodologia utilizzata:

Superficie Padiglione 1	m ²	2.255,00
Superficie Padiglione 2	m ²	2.255,00
